


RIAKU:  
Markert lydspilt ut fra sylomer og sisseplan dateret 22.04.22 fra RIAKU.  
Trappreposisvagtang må vibrasjonisoleres for å unngå forplantning av tryknløyd til øvrige konstruksjon.

Det er tatt utgangspunkt i lydtegninger dateret 22.04.22. I veggskjema er det markert hvilke veggtyper som har forskriftskrav til luftlydisolasjon og vegger som har en anbefaling til luftlydisolasjon i prosjektet. Veggtyper hvor det er en anbefaling til luftlydisolasjon er markert i rødt i veggskjema og toveggplaner er det markert med rød strek under vegg "taber".

Guulskil. Skurstr plasseres min. 25 mm fra øverste membranlagt ved dørterstet.

Rev.	Dato	Beskrivelse	Sign.	Kont.

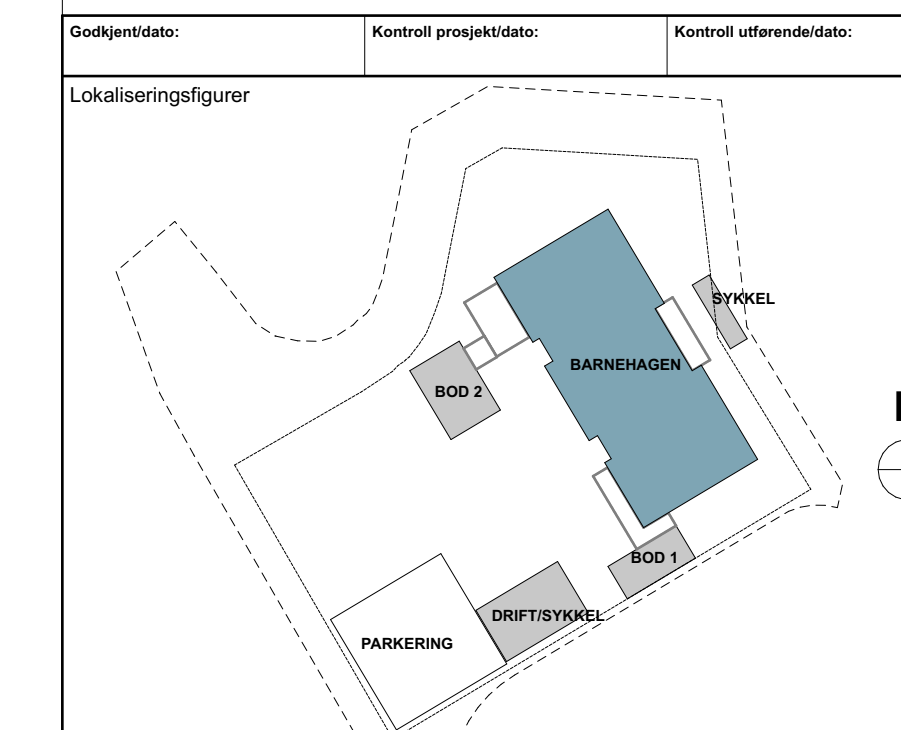

Prosjekt: 2012 Fra: AS-bult Fra: ARK Tegningstidspunkt: 31.03.2023

**VIKHAMMER BHG** Ordr.: 5/1, 5/45, 5/343

Lokaliseringsplaner

Godkjenner:	Kontroll prosjektleder:	Kontroll utføringsleder:

Prosjekt: 2012 Fra: AS-bult Fra: ARK Tegningstidspunkt: 31.03.2023

**VIKHAMMER BHG** Ordr.: 5/1, 5/45, 5/343

Prosjekt:	Prosjektleder:
AX1-2	1. Ekeberg

Byggetype:	Byggetype:
M/S	M/S

Byggherrens:	Byggherrens:
Malvik kommune	Malvik kommune

Prosjekt:	Prosjektleder:
S	CONSTO